



PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO
OBČINA ŽIROVNICA
2026 - 2029

skladno z določili Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS,
št. 88/12, 44/22 – ZVO-2, 70/24 in 21/25 – ZOPVOOV)



PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI ŽIROVNICA 2026 - 2029

Občina Žirovnica se strinja in daje soglasje k programu oskrbe s pitno vodo v občini za obdobje 2026 - 2029, ki ga je pripravil izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12, 44/22 – ZVO-2, 70/24 in 21/25 – ZOPVOOV)

Žirovnica, dne 28.11.2025

Občina Žirovnica

Župan

Leopold Pogačar _____

November, 2025

Kazalo vsebine

1. OSNOVNI PODATKI	4
1.1. PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE	4
1.2 IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V OBČINI ŽIROVNICA	4
1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE.....	5
1.4. OBMOČJA JAVNIH VODOVODOV, KJER SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA	6
2. PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	7
2.1. PODATKI O JAVNIH VODOVODIH	7
2.2. OBJEKTI IN OPREMA JAVNEGA VODOVODA	7
2.3. HIDRANTNO OMREŽJE	8
2.4. ZAJETJA ZA PITNO VODO IN NJIHOVA ZMOGLJIVOST ZA OSKRBO S PITNO VODO	9
2.4.1 ZAJETJI AJDNA.....	9
2.4.2. ZAJETJA ZAVRŠNICA	10
2.5. VODNE PRAVICE ZA ZAJETJA VODNIH VIROV V UPRAVLJANJU JEKO d.o.o. Jesenice	10
2.6. VODOVARSTVENA OBMOČJA, OZNAKE OBMOČIJ	11
2.7. CENE STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO	12
3.1. ŠTEVILO PRIKLJUČKOV IN ODJEMNIH MEST NA JAVNIH VODOVODIH.....	12
3.2. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	13
3.3. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE.....	14
3.4. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE VODNIH IZGUB V JAVNIH VODOVODNIH SISTEMIH	15
3.5. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH ZAJETIJ	16
3.6. REŽIMI OBRATOVANJA IN NADOMEŠČANJA AKTIVNIH VIROV PITNE	16
3.6.1 REZERVNI VODNI VIRI ZA VODOVOD AJDNA	16
3.6.2 REZERVNI VODNI VIRI ZA VODOVOD ZAVRŠNICA	16
3.7. NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE	17
3.8. IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV Z UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE	18
3.9. PODATKI O JAVNIH POVRŠINAH.....	18

Kazalo tabel

Tabela 1: Število prebivalcev v občini Žirovnica, ki se s pitno vodo oskrbujejo v okviru javne službe....	6
Tabela 2: Podatki o vodovodnih sistemih in seznam oskrbovanih naselij – aglomeracij.....	7
Tabela 3: Podatki o vodovodni infrastrukturi.....	7
Tabela 4: Podatki o dolžini vgrajenega cevovoda po naseljih	8
Tabela 5: Podatki o številu hidrantov na posameznih vodovodih.....	8
Tabela 6: Seznam aktivnih vodnih virov (zajetij) za oskrbo s pitno vodo v občini Žirovnica.....	10
Tabela 7: Seznam vodnih dovoljenj – pravic za zajetja vodnih virov v upravljanju JEKO d.o.o.....	10
Tabela 8: Cenik storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Žirovnica.....	12
Tabela 9: Število odjemnih mest – vodovodnih priključkov po vodovodnih sistemih	12
Tabela 10: Plan vzdrževalnih del na vodovodnih sistemih	13
Tabela 11: Plan letnega čiščenja in dezinfekcij objektov za oskrbo s pitno vodo	13

Kazalo slik

Slika 1: Občina Žirovnica.....	4
Slika 2: Oskrbovalna območja javnih vodovodov v občini Žirovnica	6
Slika 3: Shematski prikaz vodovodnega in hidrantnega omrežja v občini Žirovnica	9
Slika 4: Prikaz notranjih območij zajetij na območju občine Žirovnica	11

1. OSNOVNI PODATKI

1.1. PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE

NAZIV:	JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o. Jesenice
NASLOV:	Cesta maršala Tita 51, 4270, Jesenice
ID DDV:	SI67496717
ODGOVORNA OSEBA:	Uroš Bučar, direktor
KONTAKTNA OSEBA:	Matjaž Pezdir, vodja procesa oskrbe s pitno vodo in zemeljskim plinom
TELEFONSKA ŠT:	(04) 581 04 00
E-POŠTA:	info@jeko.si
ORGANIZACIJSKA OBLIKA JAVNE SLUŽBE	javno podjetje (družba z omejeno odgovornostjo)

1.2 IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V OBČINI ŽIROVNICA

Občina Žirovnica, je samostojna občina od leta 1998. Območje občine meri 42,6 kvadratnih kilometrov in je sestavljeno iz dveh različnih pokrajinskih enot. Južni del je ravninski, severni pa sega v hribovito področje Peči in nato naprej v gorato območje Karavank. Občina na severu meji z Avstrijo, na vzhodu z občinama Tržič in Radovljica ter na zahodu z občinama Jesenice in Gorje. Tvori jo deset naselij, znanih kot »Vasi pod Stolom«.



Slika 1: Občina Žirovnica

JEKO, javno komunalno podjetje d.o.o., Jesenice izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo v vseh desetih naseljih v občini (Žirovnica, Moste, Breg pri Žirovnici, Selo pri Žirovnici, v Zabreznici, na Breznici, v Vrbi, v Doslovčah, v Smokuču in na Rodinah.

Naselja oskrbuje iz 2 (dveh) vodovodnih sistemov Ajdna in Završnica.

V Občini Žirovnica je bilo po podatkih Statističnega urada RS na dan 1.1.2025 prijavljenih 4.525 prebivalcev

1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Predpisi, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe so:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVVOOV in 56/25),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 32/1993, 30/1998 – ZZLPPO, 127/2006 – ZIZP, 38/2010 – ZUKN in 57/2011 – ORZGJS40),
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdri-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20, 23/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US),
- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo s stik z živilni (Ur. l. RS, št. 52/02, 42/02, 47/04 – ZdZPZ),
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17),
- Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22- ZVO-2 in ZOPVVOOV),
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12, 44/22-ZVO-2, 70/24 in 21/25 - ZOPVVOOV),
- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/02 z dne 28. Januarja 2002 o Določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane,
- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta(ES) št. 852/04 z dne 29. Aprila 2004 o higieni živil,
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16),
- Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS, št. 88/04 in 71/09).

Občinski predpisi, ki urejajo določitev izvajalca gospodarske javne službe so:

- Odlok o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Ur. l. RS št. 104/11, 2/16, 13/17 in 39/19, 81/22),
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica (Ur. l. RS št. 17/00, 11/01, UVG št. 13/02, Ur. l. RS št. 89/07 in 73/16, 127/22).

Občinski in državni predpisi, vezani na oskrbo s pitno vodo:

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žirovnica (Ur. l. RS št. 14/14 in 50/14)
- Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica (Ur. l. RS št. 51/01),
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju občine Žirovnica (Ur. l. RS št. 50/14).

1.4. OBMOČJA JAVNIH VODOVODOV, KJER SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice na območju občine Žirovnica v vseh naseljih izvaja javno gospodarsko službo oskrbe s pitno vodo in naselja v občini oskrbuje z vodo iz 2 (dveh) vodovodnih sistemov - **Završnica** in **Ajdna**.



Slika 2: Oskrbovalna območja javnih vodovodov v občini Žirovnica

Pokritost oskrbe s pitno vodo, v okviru izvajanja javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Žirovnica je 100 %. V tabeli 1. je prikazano število prebivalcev (po naseljih) v občini, ki se s pitno vodo oskrbujejo v okviru javne službe in so tako vključeni v obračun komunalnih storitev. Podatki izkazujejo stanje na dan 31.8.2025.

OBČINA	MID OBČINE	IME NASELJA	MID NASELJA	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU	ŠTEVILO PREBIVALCEV, KI SE S PITNO VODO OSKRBUJEJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE
ŽIROVNICA	16497	Moste	10097889	721	721
		Breg	10097738	685	685
		Žirovnica	10098033	663	663
		Selo	10097975	320	320
		Vrba	10098009	190	190
		Doslovče	10097754	130	130
		Breznica	10097746	454	454
		Zabreznica	10098017	517	517
		Smokuč	10097983	529	529
		Rodine	10097967	332	332

Tabela 1: Število prebivalcev v občini Žirovnica, ki se s pitno vodo oskrbujejo v okviru javne službe - po naseljih

2. PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE

2.1. PODATKI O JAVNIH VODOVODIH

Kot je bilo že v točki 1.4. navedeno, se na območju občine Žirovnica oskrba s pitno vodo vseh naselij vrši preko 2 (dveh) aktivnih vodovodnih sistemov, ta sta: Završnica in Ajdna. V tabeli 2. so prikazani podatki o vodovodnih sistemih in seznam oskrbovanih naselij – aglomeracij.

ID VS	IME VODOVODNEGA SISTEMA	AGLOMERACIJE, KI JIH VODOVODNI SISTEM OSKRBUJE	ID AGLOMERACIJE
1161	AJDNA	Žirovnica, Žirovnica 1, Breg	60247, 16497, 3793
1170	ZAVRŠNICA	Žirovnica, Žirovnica 1, Selo pri Žirovnici, Zabreznica, Breznica Moste 1, Vrba Doslovče, Smokuč, Rodine	60247, 16497 3792 3778 16498

Tabela 2: Podatki o vodovodnih sistemih in seznam oskrbovanih naselij – aglomeracij

2.2. OBJEKTI IN OPREMA JAVNEGA VODOVODA

V tabeli 3. so prikazani podatki o infrastrukturi posameznih vodovodnih sistemov v okviru aktivne oskrbe s pitno vodo v občini Žirovnica.

JAVNI VODOVOD ZAVRŠNICA (ID 1170)	ŠTEVILO	KOMENTAR
ZAJETJA	3	3 V OBČINI ŽIROVNICA
VODOHRANI	6	1 V OBČINI ŽIROVNICA 5 V OBČINI JESENICE
RAZBREMENILNIKI	4	3 V OBČINI ŽIROVNICA 1 V OBČINI JESENICE
ČRPALIŠČA	NE	
DOLŽINA PRIMARNEGA IN SEKUNDARNEGA CEVOVODA [M]	83.507	48.333 (V OBČINI JESENICE) 35.174 (V OBČINI ŽIROVNICA)
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	DA	KLORINATOR IN ANALIZATOR KLORA
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA	NE	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI	DA	REGULATOR TLAKA: 12 KOS (V OBČINI ŽIROVNICA), MERILEC MOTNOSTI
KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [l/s]	50-100	
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE	DA	
JAVNI VODOVOD AJDNA (ID 1161)	ŠTEVILO	KOMENTAR
ZAJETJA	2	
VODOHRANI	1	
RAZBREMENILNIKI	NE	
ČRPALIŠČE	NE	
DOLŽINA PRIMARNEGA IN SEKUNDARNEGA CEVOVODA [M]	9.396	
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	NE	
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO VODONOSNIKA	NE	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI	DA	REGULATOR TLAKA: 4 KOS
KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [l/s]	5-15	
VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE INFRASTRUKTURE	DA	

Tabela 3: Podatki o vodovodni infrastrukturi

Podatki so povzeti iz operativnega katastra javne vodovodne infrastrukture v občini Žirovnica

NASELJE	DOLŽINA CEVOVODA (M)
BREG	3.358,13
BREZNICA	3.805,14
DOSLOVČE	3.335,94
MOSTE	5906,96
RODINE	1986,22
SELO PRI ŽIROVNICI	1.869,42
SMOKUČ	4.787,90
VRBA	1.676,20
ZABREZNICA	4232,96
ŽIROVNICA	5025,58

Tabela 4: Podatki o dolžini vgrajenega cevovoda po naseljih

Podatki so povzeti iz operativnega katastra javne vodovodne infrastrukture v občini Žirovnica


2.3. HIDRANTNO OMREŽJE

Hidrantno omrežje v občini Žirovnica se vzdržuje v sklopu vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja (opredeljeno v HACCP načrtu), skladno s planom vzdrževanja. Odprava pomanjkljivosti se izvaja na podlagi zapisnika o pregledu hidrantnega omrežja, ki ga kot naš podizvajalec enkrat letno izvaja Prostovoljno gasilsko društvo Zabreznica, pod okriljem Gasilske zveze Jesenice.

NAZIV VODOVODNEGA SISTEMA	ID VODOVODNEGA SISTEMA	ŠTEVILO HIDRANTOV NA OMREŽJU	ALI SISTEM ZAGOTAVLJA DOVOLJ POŽARNE VODE [DA/NE]	ŠTEVILO PRESKUSOV DELOVANJA HIDRANTOV [št./na leto]	KARTA HIDRANTNEGA OMREŽJA PRILOGA [DA/NE]*
AJDNA	1161	52	DA	1	DA
ZAVRŠNICA* *samo v občini Žirovnica	1170	162	DA	1	DA

Tabela 5: Podatki o številu hidrantov na posameznih vodovodih

Podatki so povzeti iz operativnega katastra javne vodovodne infrastrukture v občini Žirovnica

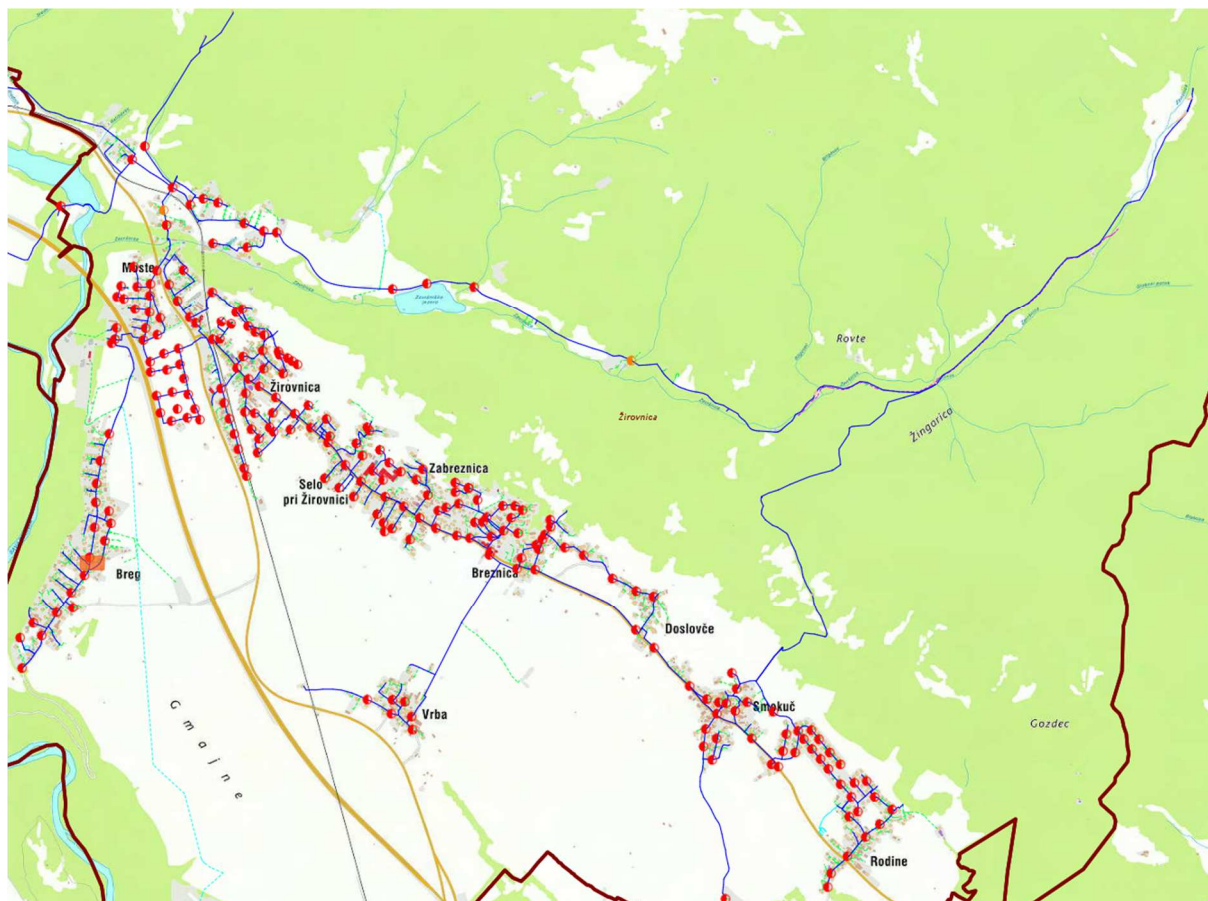

Slika 3: Shematski prikaz vodovodnega in hidrantnega omrežja v občini Žirovnica

2.4. ZAJETJA ZA PITNO VODO IN NJIHOVA ZMOGLJIVOST ZA OSKRBO S PITNO VODO

2.4.1 ZAJETJI AJDNA

se nahajata na različnih višinah ob strugi potoka, ki teče med Smolnikom in Ajdno. Izdatnost zajetij je od 5 do 15 l/s. Padavinsko zaledje tvori vodozbirno območje potoka nad zajetji. Samo vodozbirno območje je grajeno iz različnih vrst kamenin in sicer v zgornjem delu iz preperelih peščenjakov in skrilavcev, nižji strmi predeli Ajdne ter Smolnika pa so grajeni iz dolomitov in laporjev.

Zajetji sta drenažnega tipa, a zaradi težavne morfologije večjih onesnaževalcev v okolici ni (razen posredno odpadnih voda iz vikenda nad zgornjim zajetjem, iztekanje mineralnih olj ali motornih goriv pri sečnji ali spravilu lesa, onesnaženje kot posledica turizma – kolesarjenje, pohodništvo). Vodna vira se varujeta z vodovarstvenimi conami 1, 2 in 3.

2.4.2. ZAJETJA ZAVRŠNICA

izviri Završnice so posledica prelivanja podzemne vode preko širokega regionalno pomembnega Košutinega preloma, ki predstavlja pomembno hidrogeološko bariero. Na tem mestu dolina preseka prelomno ploskev, kar je vzrok za pojavljanje izvirov. Na tem območju se pojavljajo apnenčasti in dolomitni vodonosnik, ki so večinoma dobro skraseli oz. kraški/razpoklinski vodonosnik, obširni in lokalni nizko do visoko izdatni vodonosniki. Izdatnost zajetij je od 50 do 100 l/s.

V kraških in razpoklinskih vodonosnikih so obremenitve manjše. Velik del površine nad temi vodonosniki je poraščen z gozdovi, ki so naravna zaščita podzemne vode, raba prostora pa manj intenzivna, zato je onesnaženje podzemne vode v teh vodonosnikih manjše. Zaledje vodnih virov Završnica je gozdno območje in planine s pašniki, kjer se nahajajo priljubljene pohodniške poti in manjša vikend naselja.

IME VODNEGA VIRA - ZAJETJA	Y VODNEGA VIRA	X VODNEGA VIRA	ID VODOVOD . SISTEMA	LETNA KOLIČINA ODVZETE VODE (v/ m ³) v letu 2024
AJDNA 1	433817	142075	1161	117.874
AJDNA 2	433765	141950	1161	
ZAVRŠNICA 1	438581	141634	1170	172.494
ZAVRŠNICA 2	438552	141566	1170	
ZAVRŠNICA 3	438590	141757	1170	

Tabela 6: Seznam aktivnih vodnih virov (zajetij) za oskrbo s pitno vodo v občini Žirovnica

2.5. VODNE PRAVICE ZA ZAJETJA VODNIH VIROV V UPRAVLJANJU JEKO d.o.o. Jesenice (NA OBMOČJU OBČINE ŽIROVNICA)

Vodna dovoljenja so za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba na območju občine Žirovnica podeljena za naslednje vodne vire:

IME VODNEGA VIRA - ZAJETJA	Y VODNEGA VIRA	X VODNEGA VIRA	ID VODOVOD. SISTEMA	LETNA KOLIČINA ODVZETE VODE (v/ m ³ oz. l/s) - maksimalna letna količina podeljena z vodno pravico	ŠTEVILKA ODLOČBE O VODNI PRAVICI
Vodni viri v TRENUTNI, AKTIVNI oskrbi s pitno vodo					
AJDNA 1	433887	142040	1161	107.540 m ³	ŠT. 35527-33/2004-6
AJDNA 2	433778	141945	1161		
ZAVRŠNICA 1	438581	141634	1170	17 l/s 345.116m ³	ŠT. 35527-1/2003-20, sprememba: ŠT. 35527-27/2017-11 podaljšanje: ŠT. 35527-41/2022-2
ZAVRŠNICA 3	438590	141757	1170		
Vodni viri, ki služijo kot REZERVNI oz. DODATNI					
ZAVRŠNICA 2	438588	141681	vodni vir se vključi v sistem v primeru sušnih razmer		ŠT. 35527-41/2022-2

Tabela 7: Seznam vodnih dovoljenj – pravic za zajetja vodnih virov v upravljanju JEKO d.o.o. Jesenice – NA OBMOČJU OBČINE ŽIROVNICA

2.6. VODOVARSTVENA OBMOČJA, OZNAKE OBMOČIJ

Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica (Uradni list RS, št. 51/2001) predpisuje vodovarstvena območja, njihov obseg in nedovoljene, pogojno dovoljene in dovoljene dejavnosti na zaščitenih območjih.

Vodovarstvena območja zajetij so določena okoli zajetih izvirov: Ajdna 1 in 2 in Završnica 1, 2 in 3.


Strokovne podlage za zavarovanje in obseg varstvenih pasov zajetij so grafično prikazane v kartografskih predlogah v poročilu "Strokovne podlage zaščitenih vodnih virov Občine Žirovnica", ki sta ga izdelali podjetji: GEOKO, podjetje za geološke raziskave, d.o.o., Ljubljana in TRAPO, trženje, raziskave, poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana.

Obseg vodovarstvenih con je grafično prikazan na prilogah, ki so sestavni del tega odloka (pregledna karta vodnih virov z vodovarstvenimi območji, pregledna karta vodovodov, hidrogeološke karte v zaledju vodnih virov, karte ranljivosti podzemnih voda v zaledju vodnih virov z vodovarstvenimi območji, karte vodovarstvenih območij vodnih virov na preglednih katastrskih načrtih).

V prilogi Odloka "parcelne številke", so podane katastrske številke parcel, ki so zajete z vodovarstvenimi conami.

Notranja območja (cone) so označena na naslednji način:

- najožja – notranja vodovarstvena cona oznako »VVO I« (rdeča označba)
- ožja – zunanja vodovarstvena cona z oznako »VVO II« (rumena označba)
- širša – vplivna vodovarstvena cona z oznako »VVO III« (zelena označba)

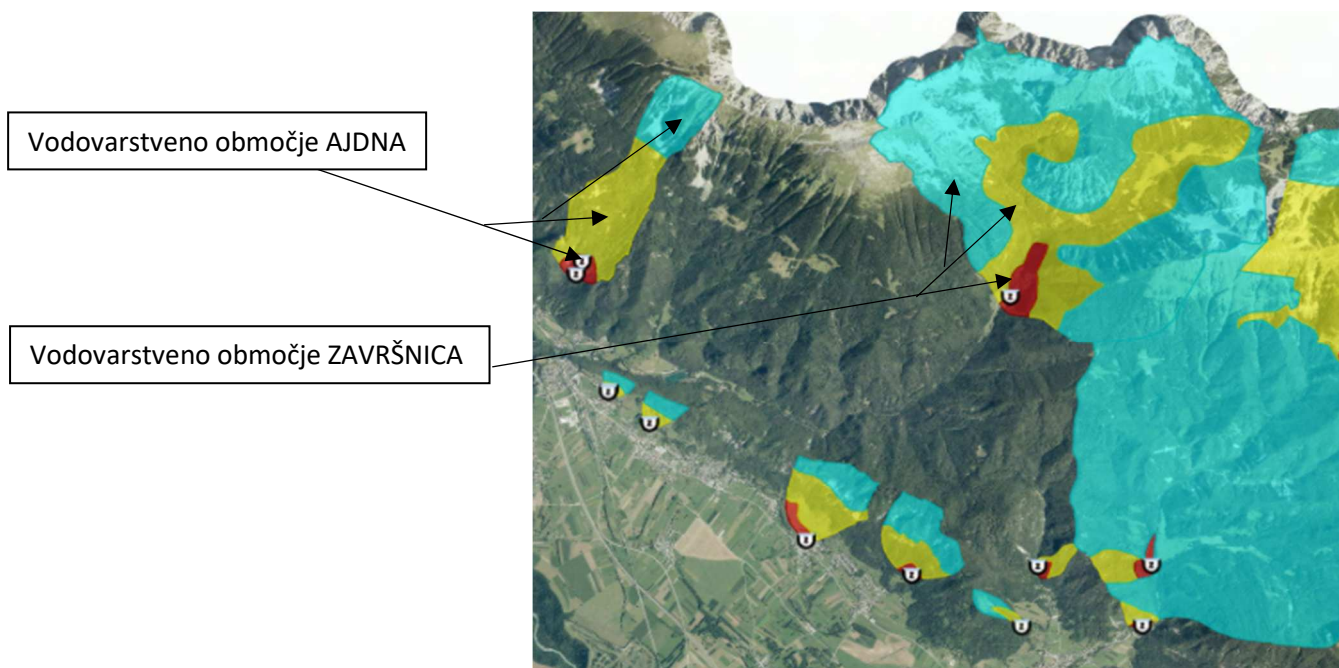

Slika 4: Prikaz notranjih območij zajetij na območju občine Žirovnica

Cone varovanja vodnih virov so označene z opozorilnimi tablam, skladno z določili Pravilnika o kriterijih za označevanje vodovarstvenih območij in območij kopalnih voda. Neposredna okolica objektov za oskrbo s pitno vodo pa je ograjena z varovalno ograjo ter ustrezno opozorilno tablo, ki označuje, da gre za vodno zajetje.

2.7. CENE STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

Cene storitev javne službe področja oskrbe s pitno vodo potrjuje Občinski svet Občine Žirovnica. Trenutno je v veljavi cenik storitev javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v občini Žirovnica s št.: VII/10-411-02/2025. Cene omrežnine in vodarine so bile sprejete na podlagi 134. sklepa 16. redne seje Občinskega sveta občine Žirovnica z dne 19.6.2025 in veljajo od 1.7.2025 dalje.

OSKRBA Z VODO OBČINA ŽIROVNICA	Enota mere	Veljavnost od	Osnovna cena (EUR)	DDV – 9,5% (EUR)	Skupaj z DDV (EUR)
Gospodinjstva, Gospodarstvo					
Omrežnina – DN 13 in DN 20 (*)	kom	01.07.2025	8,7487	0,8311	9,5798
Omrežnina – DN 25	kom	01.07.2025	26,2461	2,4934	28,7395
Omrežnina – DN 32	kom	01.07.2025	26,2461	2,4934	28,7395
Omrežnina – DN 40	kom	01.07.2025	87,4870	8,3113	95,7983
Omrežnina – DN 50	kom	01.07.2025	131,2305	12,4669	143,6974
Omrežnina – DN 65	kom	01.07.2025	262,4610	24,9338	287,3948
Omrežnina – DN 80	kom	01.07.2025	437,4350	41,5563	478,9913
Omrežnina – DN 100	kom	01.07.2025	874,8700	83,1127	957,9827
Vodarina – občina Žirovnica (*)	m ³	01.07.2025	0,6630	0,0630	0,7260
SKUPAJ – postavke označene (*)			9,4117	0,8941	10,3058

Tabela 8: Cenik storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Žirovnica

3. PODATKI O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3.1. ŠTEVILO PRIKLJUČKOV IN ODJEMNIH MEST NA JAVNIH VODOVODIH

V tabeli 9. je prikazano število vodovodnih priključkov in odjemnih mest po posameznih vodovodnih sistemih – podatki so povzeti iz komunalnega obračuna za obdobje do 31.8.2025.

ID VS	VODOVODNI SISTEM	ŠTEVILO PRIKLJUČKOV ODJEMNIH MEST
1170	Završnica (v občini Žirovnica)	1177
1161	Ajdna	392

Tabela 9: Število odjemnih mest – vodovodnih priključkov po vodovodnih sistemih

3.2. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Vzdrževanje in čiščenje objektov za oskrbo s pitno vodo poteka skladno z letnimi plani, ki se izdelajo za vsak vodovodni sistem posebej in so del HACCP načrta upravljavca vodovoda.

OPISI DEL	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAJ	JUN.	JUL.	AVG.	SEPT.	OKT.	NOV.	DEC.
Ogled prispevnega območja	Ogled se opravi vsake 3 mesece oz. po potrebi											
Ogled in kontrola zajetja in območja zajetja	Ogled se opravi 1 krat mesečno oz. po potrebi, obvezna uporaba aplikacije Vodovod objekti, vzdrževanje infrastrukture											
Ogled in kontrola vodohrana, raztežilnika in/ali (pre)črpališča	Ogled se opravi 1 krat mesečno oz. po potrebi, obvezna uporaba aplikacije Vodovod objekti, vzdrževanje infrastrukture											
Vzdrževanje in čiščenje okolice vodooskrbnih objektov, košnja trave	2 krat letno vsi objekti (pomlad/poletje)											
Preventivno čiščenje in dezinfekcija zajetja, vodohrana, raztežilnika in (pre)črpališča	LETNI PLAN čiščenja in dezinfekcije je prikazan v skupni mapi (Letni plan čiščenja in dezinfekcij objektov za oskrbo s pitno vodo) ali po izrednih dogodkih po potrebi											
Pregled in barvanje armatur v objektih	Pregled MESEČNO, barvanje po potrebi											
Pregled in barvanje sten, stropov in tal v objektih	Pregled MESEČNO, barvanje po potrebi											
Čiščenje in dezinfekcija primarnega vodovodnega omrežja	Opravi se po potrebi, glede na vizualno oceno, kot poseg po odpravi večjih okvar, na podlagi analiz odvzetih vzorcev											
Pregledovanje in izpiranje hidrantov	Po pripravljenem letnem planu oz. po potrebi glede na izvide analiz oz. drugih dejavnikov tveganja											
Čiščenje in izpiranje mrtvih krakov / odsekov primarnega vodovodnega omrežja	Izvajanje meritev parametrov v vodi in vzdrževanje merilne opreme po letnem planu (glej Plan meritve parametrov in vzdrževanje merilne opreme) oz. po potrebi glede na dejavnike tveganja											
Izvajanje meritev parametrov v vodi, vzdrževanje merilne opreme in odvzem vzorcev vode	Odvzema vzorcev pitne vode po letne planu (Letni plan vzorčenja v skupni mapi) ali po potrebi glede na izvide analiz oz. drugih dejavnikov tveganja											
Fizična kontrola vodomerovalov, merilcev pretokov	Ob pregledu objekta											

Tabela 10: Plan vzdrževalnih del na vodovodnih sistemih

VODOVOD ZAVRŠNICA	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC
ZAVRŠNICA 3					ČD							
ZAVRŠNICA 1					ČD							
ZAVRŠNICA 2	ČIŠČENJE NI MOŽNO, SAMO DEZINFEKCIJA!											
ZBIRNO ZAJETJE ZAVRŠNICA	Vsaj 1 x letno!											
RAZTEŽILNIK REBRO											ČD	
RAZTEŽILNIK SEDLO											ČD	
VODOHRAN SMOKUČ			ČD						ČD			
VODOVOD AJDNA												
ZAJ. AJDNA (ZGORNJE)			ČD						ČD			
ZAJ. AJDNA (SPODNJE)			ČD						ČD			
VODOHRAN MOSTE			ČD						ČD			

Tabela 11: Plan letnega čiščenja in dezinfekcij objektov za oskrbo s pitno vodo

3.3. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE IZ VODOVODNIH SISTEMOV V UPRAVLJANJU JEKO d.o.o. JESENICE

Upravljavec javnih vodovodnih sistemov v občini Žirovnica ima v svojem HACCP načrtu za zagotavljanje varnosti pitne vode (ki je opredeljen za vsak vodovodni sistem posebej) izdelan program preventivnih del in tudi, če je potrebno morebitnih ukrepov za odpravo težav pri zagotavljanju zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode v skladu z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/23). Poleg vseh preventivnih del upravljavec v sodelovanju s pogodbenim in akreditiranim izvajalcem (NLZOH Kranj – odvzem in analiza vzorcev) na podlagi letnega plana vzorčenja pitne vode izvaja notranji nadzor nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne vode. Mesečno se izvaja odvzem vzorcev za potrebe mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz iz posameznih vodovodnih sistemov. Enkrat letno se na omrežju vodovodnega sistema Završnica odvzame vzorec pitne vode za prisotnost azbestnih vlaken. Skupno se za potrebe notranjega nadzora iz javnih vodovodov v občini Žirovnica letno odvzame ca. 45 (petinštirideset) vzorcev. Preventivno na javnih vodovodnih sistemih upravljavec sam izvaja še meritve temperature vode, motnosti, elektroprevodnosti. Hkrati kakovost pitne vode nadzoruje tudi ministrstvo za zdravje v okviru državnega monitoringa in zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS) v okviru rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov.

V jesenskem času letošnjega leta je bilo v okviru notranjega nadzora in državnega monitoringa pitne vode ugotovljeno večkratno fekalno onesnaženje vodnega vira (*escherichia coli* in koliformne bakterije) zaradi katerega je bil nekajkrat izdan ukrep prekuhavanja pitne vode. Na podlagi teh dogodkov se je soglasno (z občino Žirovnica, občino Jesenice in Jeko d.o.o.) sprejel sklep, da se vzpostavi stalna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom - klorom. Natrijev hipoklorit bo kot dezinfekcijsko sredstvo služil do izgradnje novega zbirnega zajetja v katerem je predvidena vgradnja UV dezinfekcijske naprave.

Javno komunalno podjetje JEKO d.o.o. bo v sodelovanju z obema občinama (Žirovnica in Jesenice) nadaljevalo z aktivnostmi za identifikacijo onesnaženja vodnega vira ter o možnosti njegove sanacije. Vse lastnike vikend objektov na območju gorvodno od zajetij se bo pisno obvestilo o izvedbi skupnega oglada objektov. Namen oglada bo preveriti načine odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ugotoviti morebitne neustrezne rešitve, ki bi lahko prispevale k onesnaženju vodnega vira.

V sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije bo izveden nov sledilni preizkus z obarvano vodo na območju od izvira Završnice, mimo vikend naselja, do zajetij Završnice, kar bo omogočilo natančnejše sledenje podzemnim pretokom in potencialnim izvorom obremenitev.

Občina Žirovnica izvaja odkupe zemljišč z namenom povečanja ter posledične boljše zaščite najožjega območja zajetij, kjer je predvidena tudi naknadna postavitev ograje (investicijski plan za leto 2026).

V okviru nadaljnjega dela bo potekal tudi razširjeni opazovalni monitoring - vzorčenje, ki bo vključeval dodatna merilna/odvzemna mesta na površinski vodi potoka Završnica.

Izvedena bo analiza identificiranega vira onesnaženja, vključno s preverjanjem morebitne prisotnosti povzročitelja po metodi Genbac3 ali po drugih uveljavljenih metodah.

Javno komunalno podjetje JEKO d.o.o. bo enkrat mesečno pripravljalo kratka, poljudna poročila o kakovosti pitne vode ter o morebitnih novih ugotovitvah. Poročila bosta občini redno objavljali na svojih spletnih straneh z namenom transparentnega obveščanja in ozaveščanja javnosti.

Poleg tega bosta občini apelirali na Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) glede priprave in sprejetja nove uredbe o varovanju vodnih virov v občini Žirovnica, s čimer bi zagotovili dolgoročno zaščito vodnih virov ter zmanjšali tveganje za prihodnje obremenitve.

Odvzemno mesto	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC
Zajetje Ajdna zgornje				MO							MO	
Zajetje Ajdna spodnje				MO							MO	
Vodohran Moste		MO KR										
Omrežje Moste (Bar Gregor)	MO		MO		MO	MO				MO		MO
Omrežje Breg (hidrant zadnji, Breg 4, zbirni center)				MO			MO	MO KO1	MO		MBO+CP	

Tabela 12: Letni plan vzorčenja pitne vode za vodovodni sistem Ajdna – notranji nadzor za leto 2025

Odvzemno mesto	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC
Zbirno zajetje Završnica (Izvir I in Izvir III)	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MO	MR	MR	MR	MR
Zajetje Završnica Izvir II			MO			MO			MO			MO
Vodohran Smokuč								MR				
Omrežje Zabrznica (OS Žirovnica)	MR	MR			MR				MR		MBO+CP	MR
Omrežje Breznica (Trgovina Mlinotest)			MO			MR KO1		MR				
Omrežje Vrba – Vrba 3a	MO azbest			MR			MO			MO		

Tabela 13. Letni plan vzorčenja pitne vode za vodovodni sistem Završnica – notranji nadzor za leto 2025

3.4. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE VODNIH IZGUB V JAVNIH VODOVODNIH SISTEMIH

Občina Žirovnica, kot lastnica javnega vodovodnega omrežja na svojem območju, na podlagi dolgoročnega načrta vlaganja v javno komunalno infrastrukturo pripravlja letne načrte investicij, prilagojene razpoložljivim finančnim sredstvom.

Ob izgradnji ali obnovi kanalizacijskega omrežja v posameznih naseljih se istočasno izvaja tudi obnova vodovodne infrastrukture, pri čemer upravljavec vodovodnega omrežja, aktivno sodeluje pri načrtovanju in izvedbi obnov oziroma dograditvi vodovodnega sistema.

Na ta način je bila na območju občine Žirovnica obnovljena že skoraj večina sekundarnega vodovodnega omrežja.

V naslednjih letih se načrtuje izgradnja novega zbirnega objekta v Završnici, primarnega - transportnega cevovoda, od zbirnega zajetja v Završnici do vodohrana v Smokuču ter v smeri Jesenic do raztežilnika MHE.

Vodovodni sistem Završnica napaja dobršen del občine Žirovnica ter vzhodni del naselij v jeseniški občini. Na cevovodu že vrsto let prihaja do vse pogostejših okvar, kar se reflektira v nezanesljivo delovanje in težje upravljanje. To nakazuje na dotrajanost cevovoda, ob katerem se pojavljajo tudi vodne izgube.

V letu 2024 je bil na podlagi inšpekcijske odločbe ministrstva za okolje in prostor v zbirnem zajetju v Završnici vgrajen merilec pretoka zajete vode. Na podlagi razlike letno zajete vode ter prodane vode (vodne izgube), država obračunava vodna povračila.

Upravljavec javnih vodovodov ima izdelan plan rednega vzdrževanja javne vodovodne infrastrukture v katerem poseben pomen posveča vzdrževanju vidne aktivne opreme. Skladno s planom se izvaja tudi detekcija okvar na vodovodnem omrežju z akustično opremo za detekcijo okvar ter naknadna popravila zaznanih okvar na cevovodih, kot tudi na dotrajani aktivni opremi.

Oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodov poteka gravitacijsko. Voda od zajetij preko razbremenilnikov tlaka in vodohranov gravitacijsko priteka v omrežje ter do končnih uporabnikov.

3.5. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO TER REŽIMI OBRATOVANJA IN NADOMEŠČANJA REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO

Trenutno se za potrebe javne oskrbe s pitno vodo v občini Žirovnica lahko v sistem aktivne oskrbe v t.i. izrednih primerih vključuje naslednje vodne vire:

- izvir Završnica 2,
- Radovna (povezava z javnim vodovodom v upravljanju Komunale Radovljica).

3.6. REŽIMI OBRATOVANJA IN NADOMEŠČANJA AKTIVNIH VIROV PITNE VODE IN REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO

3.6.1 REZERVNI VODNI VIRI ZA VODOVOD AJDNA

Zagotavljanje rezervnih vodnih virov kot nadomestne oskrbe z vodo za naselje Moste in Breg:

- iz vodovodnega sistema Završnica,
- možna oskrba samo iz enega vodnega vira zgornje ali spodnje zajetje - ločeno,
- delno iz vodovodnega sistema Radovna, katerega se preko črpališča Smokuč lahko tlači v obstoječe primarno vodovodno omrežje v občini Žirovnica.

3.6.2 REZERVNI VODNI VIRI ZA VODOVOD ZAVRŠNICA

Vodovod Završnica s pitno vodo oskrbuje Žirovnico, Selo, Zabreznico, Breznico Doslovče, Vrbo, Smokuč in Rodine. V smislu zagotavljanja rezervnih vodnih virov kot nadomestne oskrbe z vodo se po obstoječih aglomeracijah (naseljih) predvideva naslednja rezervna oskrba:

Žirovnica in ostala naselja v Žirovniški občini (razen Most in Brega):

- delno iz vodovodnega sistema Ajdna,
- delno iz izvira Završnica 2,
- delno oz. v celoti iz vodovodnega sistema Radovna, katerega se preko črpališča Smokuč lahko tlači v obstoječe primarno vodovodno omrežje v občini Žirovnica.

3.7. NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE

Uporabnike obveščamo v skladu z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23):

Člen uredbe	Vzrok za obveščanje	Čas obveščanja	Način obveščanja
12.	Upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave.	Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oziroma upravljavca ali upravnika objekta ¹ . Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dveh urah.	1. Elektronsko sporočilo in/ali telefonsko
17.	Upravljavec vodovoda izda ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode.	Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najpozneje v dveh urah obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda (obvešča vsak dan do preklica). ²	1. Lokalni radio Triglav 2. Spletna stran podjetja (www.jeko.si) 3. SMS poštar 4. Elektronsko sporočilo – javni objekti
17.	Upravljavec vodovoda izda ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo.	Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe, obvesti uporabnike javne službe.	1. Lokalni radio Triglav 2. Spletna stran podjetja (www.jeko.si) 3. SMS poštar 4. Elektronsko sporočilo – javni objekti
18.	Letno poročilo o pitni vodi	Do 31. marca tekočega leta	1. Priloga k položnicam 2. Lokalni glasili (Jeseniške novice, Novice izpod Stola) 3. Spletna stran podjetja (www.jeko.si)
22.	Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov ugotovi neskladnost pitne vode	Takoj po prejemu informacije	Določi lastnih, upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov
31.	Ministrstvo za zdravje izda upravljavcu vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodi.	Na dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh upravljavec vodovoda obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda.	1. Lokalni radio Triglav 2. Spletna stran podjetja (www.jeko.si) 3. SMS poštar 4. Elektronsko sporočilo – javni objekti

¹ Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.

² Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem. Uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda se obvesti tudi o prenehanju izvajanja ukrepa omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode. Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.

Tabela 14: Načini obveščanja uporabnikov

Vzrok za obveščanje	Čas obveščanja	Način obveščanja
Načrtovana vzdrževalna dela	1 dan pred prekinitvijo oskrbe	1. Lokalni radio Triglav 2. Spletna stran podjetja (www.jeko.si) 3. SMS poštar 4. Elektronsko sporočilo – javni objekti
Nepredvidljiva vzdrževalna dela	Čim prej	
Prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo, ki nastopijo zaradi višje sile	Takoj, ko je to mogoče	

Tabela 15: Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode o moteni oskrbi

3.8. IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV Z UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE

Posebno storitev z uporabo javne infrastrukture na območju občine Žirovnica predstavljajo:

- Raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač. Dobavljena količina vode v te namene je v letu 2024 znašala 67 m³.

3.9 PODATKI O JAVNIH POVRŠINAH, ZA KATERE SE IZ JAVNEGA VODOVODA ZAGOTAVLJA PITNA VODA ZA PRANJE, NAMAKANJE ALI OSKRBO S PITNO VODO

Pitna voda se na javnih površinah zagotavlja preko pitnikov in vaških korit. Na območju občine Žirovnica je postavljenih deset pitnikov in pet vaških korit. Prav tako je pitna voda namenjena oskrbi pokopališč na Breznici in Rodinah.

Pitna voda iz javnega vodovoda se v občini Žirovnica **ne** zagotavlja za namene pranja in namakanja.

Pripravil:
Luka Eman

Direktor:
Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.